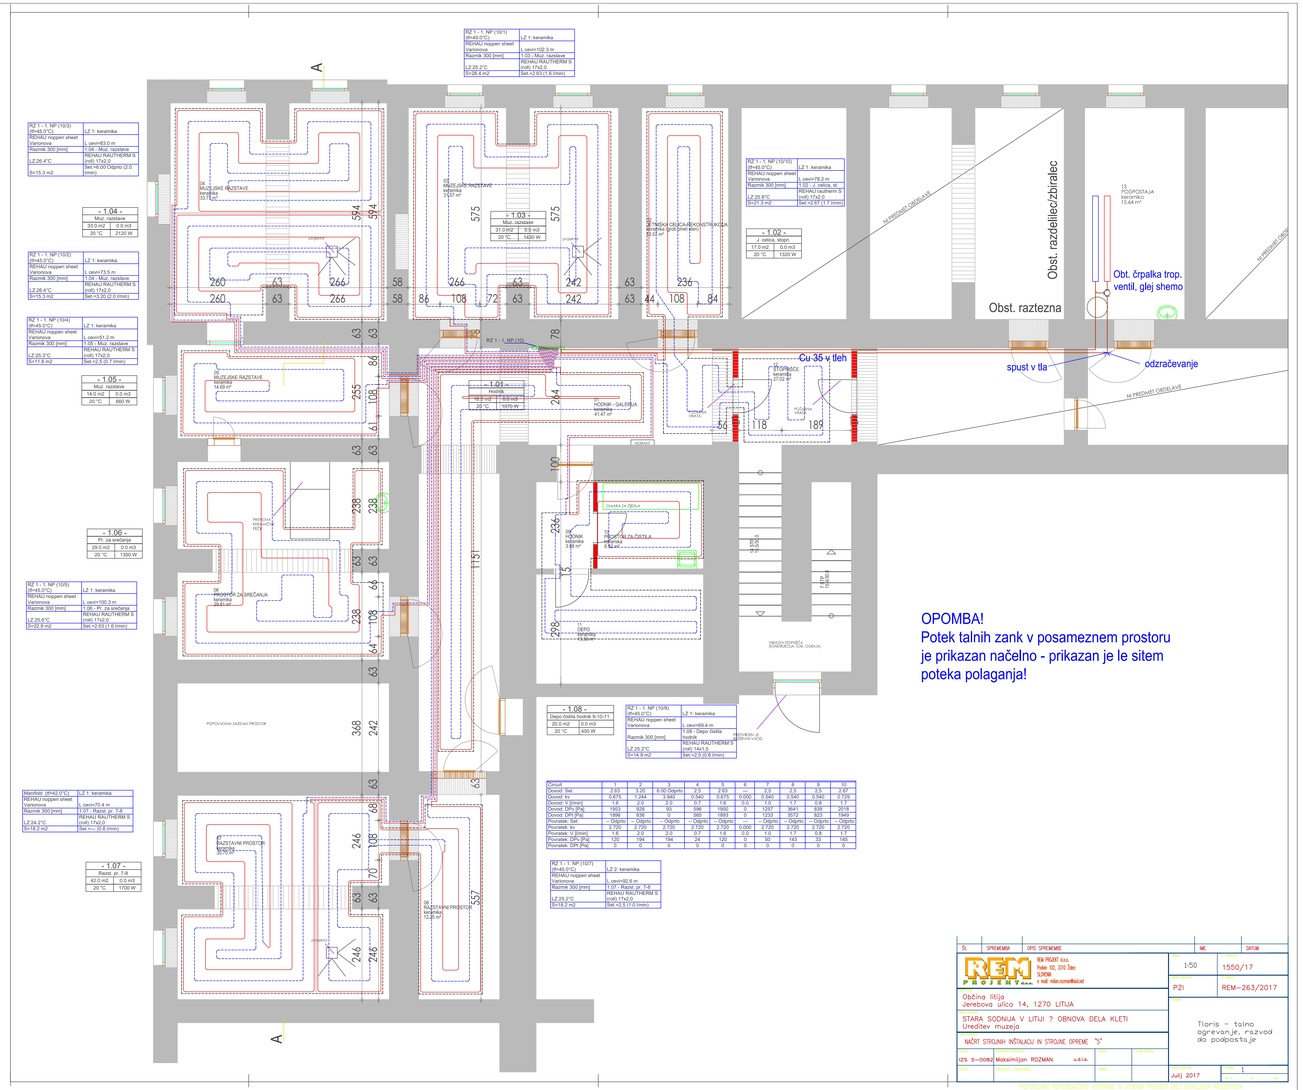

Izvod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dovod: Set	2.63	3.20	6.00 Odprto	2.5	2.63	—	2.5	2.5	2.5	2.63
Dovod: kv	0.675	1.244	3.940	0.540	0.675	0.000	0.540	0.540	0.540	0.729
Dovod: V [l/min]	1.6	2.0	2.0	0.7	1.6	0.5	1.0	1.7	0.8	1.7
Dovod: DPv [Pa]	1955	828	93	598	1955	0	1231	3641	839	2018
Dovod: DPn [Pa]	1955	828	93	598	1955	0	1231	3641	839	2018
Povratek: Set	--Odprto	--Odprto	--Odprto	--Odprto	--Odprto	---	--Odprto	--Odprto	--Odprto	--Odprto
Povratek: kv	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	0.000	2.720	2.720	2.720	2.720
Povratek: V [l/min]	1.6	2.0	2.0	0.7	1.6	0.5	1.0	1.7	0.8	1.7
Povratek: DPv [Pa]	120	194	194	24	120	0	50	143	33	145
Povratek: DPn [Pa]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RZ 1 - 1. NF (10/1)	
dh=45.0°C)	LZ 1: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=102.3 m
Razmik 300 [mm]	1.03 - Muz. razstave
	REHAU RAUTHERM S
LZ:28.3°C	cvilo 17x2.0
S=28.4 m2	Set =2.63 (1.6 l/min)

RZ 1 - 1. NF (10/2)	
dh=45.0°C)	LZ 1: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=73.5 m
Razmik 300 [mm]	1.04 - Muz. razstave
	REHAU RAUTHERM S
LZ:26.4°C	cvilo 17x2.0
S=15.3 m2	Set =1.20 (2.0 l/min)

RZ 1 - 1. NF (10/3)	
dh=45.0°C)	LZ 1: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=83.0 m
Razmik 300 [mm]	1.04 - Muz. razstave
	REHAU RAUTHERM S
LZ:26.4°C	cvilo 17x2.0
S=15.3 m2	Set =6.00 Odprto (2.0 l/min)

RZ 1 - 1. NF (10/4)	
dh=45.0°C)	LZ 1: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=51.2 m
Razmik 300 [mm]	1.05 - Muz. razstave
	REHAU RAUTHERM S
LZ:25.3°C	cvilo 17x2.0
S=11.8 m2	Set =2.5 (0.7 l/min)

RZ 1 - 1. NF (10/5)	
dh=45.0°C)	LZ 1: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=100.3 m
Razmik 300 [mm]	1.06 - Pr. za srečanja
	REHAU RAUTHERM S
LZ:25.6°C	cvilo 17x2.0
S=22.9 m2	Set =2.63 (1.6 l/min)

Manifold: (tf=42.0°C)	LZ 1: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=70.4 m
Razmik 300 [mm]	1.07 - Razst. pr. 7-8
	REHAU RAUTHERM S
LZ:24.2°C	cvilo 17x2.0
S=18.2 m2	Set =---- (0.8 l/min)

RZ 1 - 1. NF (10/7)	
dh=45.0°C)	LZ 2: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=92.6 m
Razmik 300 [mm]	1.07 - Razst. pr. 7-8
	REHAU RAUTHERM S
LZ:28.2°C	cvilo 17x2.0
S=18.2 m2	Set =2.5 (1.0 l/min)

RZ 1 - 1. NF (10/9)	
dh=45.0°C)	LZ 1: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=69.4 m
Razmik 300 [mm]	1.08 - Depo čistila hodnik
	REHAU RAUTHERM S
LZ:25.2°C	cvilo 14x1.9
S=14.9 m2	Set =2.5 (0.8 l/min)

RZ 1 - 1. NF (10/10)	
dh=45.0°C)	LZ 1: keramika
REHAU noppen sheet	
Varonova	L cevi=78.2 m
Razmik 300 [mm]	1.02 - Ur. cetica, stopn.
	REHAU rauthern S
LZ:28.8°C	cvilo 17x2.0
S=21.5 m2	Set =2.63 (1.7 l/min)

- 1.04 -		
Muz. razstave		
33.0 m2	0.0 m3	
20 °C	2120 W	

- 1.03 -		
Muz. razstave		
31.0 m2	0.0 m3	
20 °C	1430 W	

- 1.02 -		
J. cetica, stopn.		
17.0 m2	0.0 m3	
20 °C	1320 W	

- 1.01 -		
Hodnik		
18.0 m2	1.8 m3	
20 °C	1070 W	

- 1.06 -		
Pr. za srečanja		
29.0 m2	0.0 m3	
20 °C	1300 W	

- 1.05 -		
Muz. razstave		
18.0 m2	0.0 m3	
20 °C	660 W	

- 1.08 -		
Depo čistila hodnik B-10-11		
20.0 m2	0.0 m3	
20 °C	450 W	

- 1.07 -		
Razst. pr. 7-8		
42.0 m2	0.0 m3	
20 °C	1700 W	

Š.	SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	IME	DATUM

REM PROJEKT d.o.o.
Podut 102, 3205 Žičec
SLOVENIJA
t: 041/ 416-xx,xxx/fax:041/xxx

MERILO 1:50	ŠIFRA PROJEKTA 1550/17
FAZA PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA REM-263/2017

Občina litija
Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA

STARA SODNIJA V LITIJI ? OBNOVA DELA KLETI
Ureditev muzeja

NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME "S"

IZS S-0082	Maksimiljan ROZMAN	u.d.i.k.	
IME IN PRIIMEK PROJEKTANTA		PODPIS	DATUM

Tlorris - talno ogrevanje, razvod do podposteje

DATUM Julij 2017	LIST / LISTOV 1 / 1

NADOMESTNO NA PODLAGI PODPISANEGA IZVODA IZ ARHIVA PROJEKTANTA